

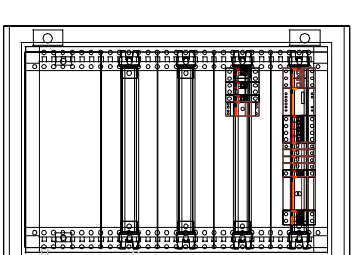


Rozdzielnica RWC

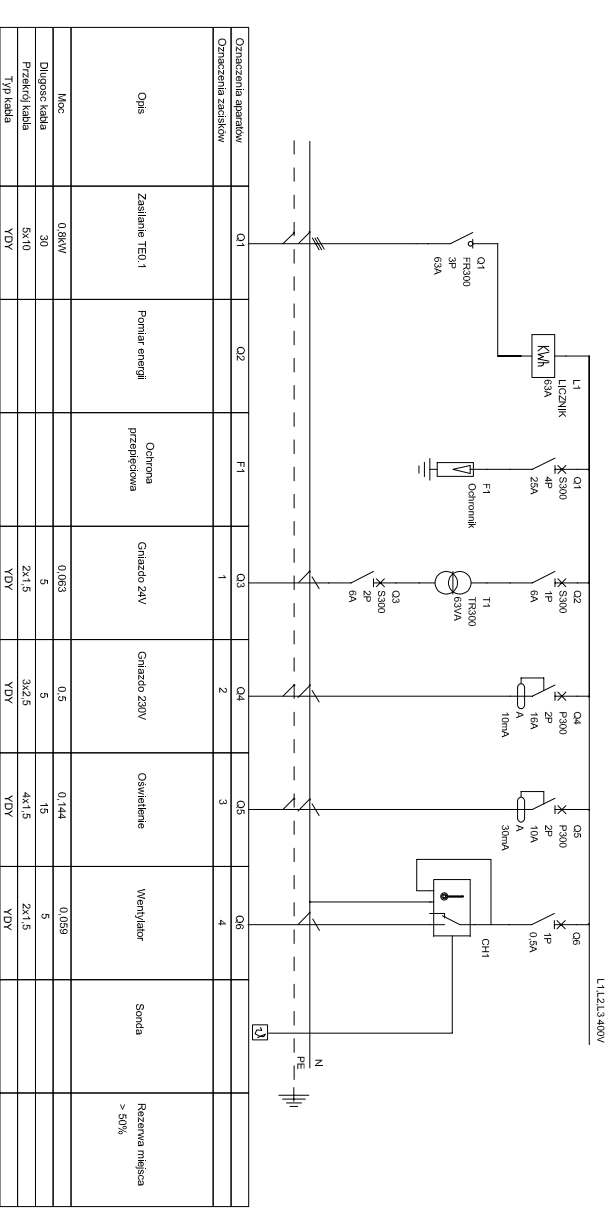

- 003840 TERMOSTAT 1
- 004254 TRANSF. BEZP. TR. 363 1
- 004350 RÓZL. IZOL. FR. 303 63 A 1
- 004673 LICZ. ENER. BEZP. 3 FAZ. 63 A + NAD 1
- 006695 WYL. S 311 B 6 IP 6 A 10 KA 1
- 006756 WYL. S 312 B 6 2P 6 A 10 KA 1
- 007002 WYL. S 314 C 25 4P 25 A 10 KA1
- 008499 WYL. R6ZNIC. P 312 B 16 A/10 mA A 1
- 008504 WYL. R6ZNIC. P 312 B 10 A/30 mA A 1
- 020051 PASEK ZASLEPEK 24M 1
- 020184 XL3 400 RÓZLZ. METAL. IP55 V. 800 1
- 020201 WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL. 4
- 020300 OSŁONA METALOWA 24M W. 150 4
- 020343 OSŁONA PEŁNA W. 200 SZ. 600 1/4 DBR. 1
- 037301 LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 440 mm 1
- 037385 PRZEWÓD EKWIPOW. 1
- 603953 DCHRONNIK PRZECIWPŁYWK. B+C 4P 1
- 605601 WYL. S 301 C 0.5 IP 0.5 A 6 KA1

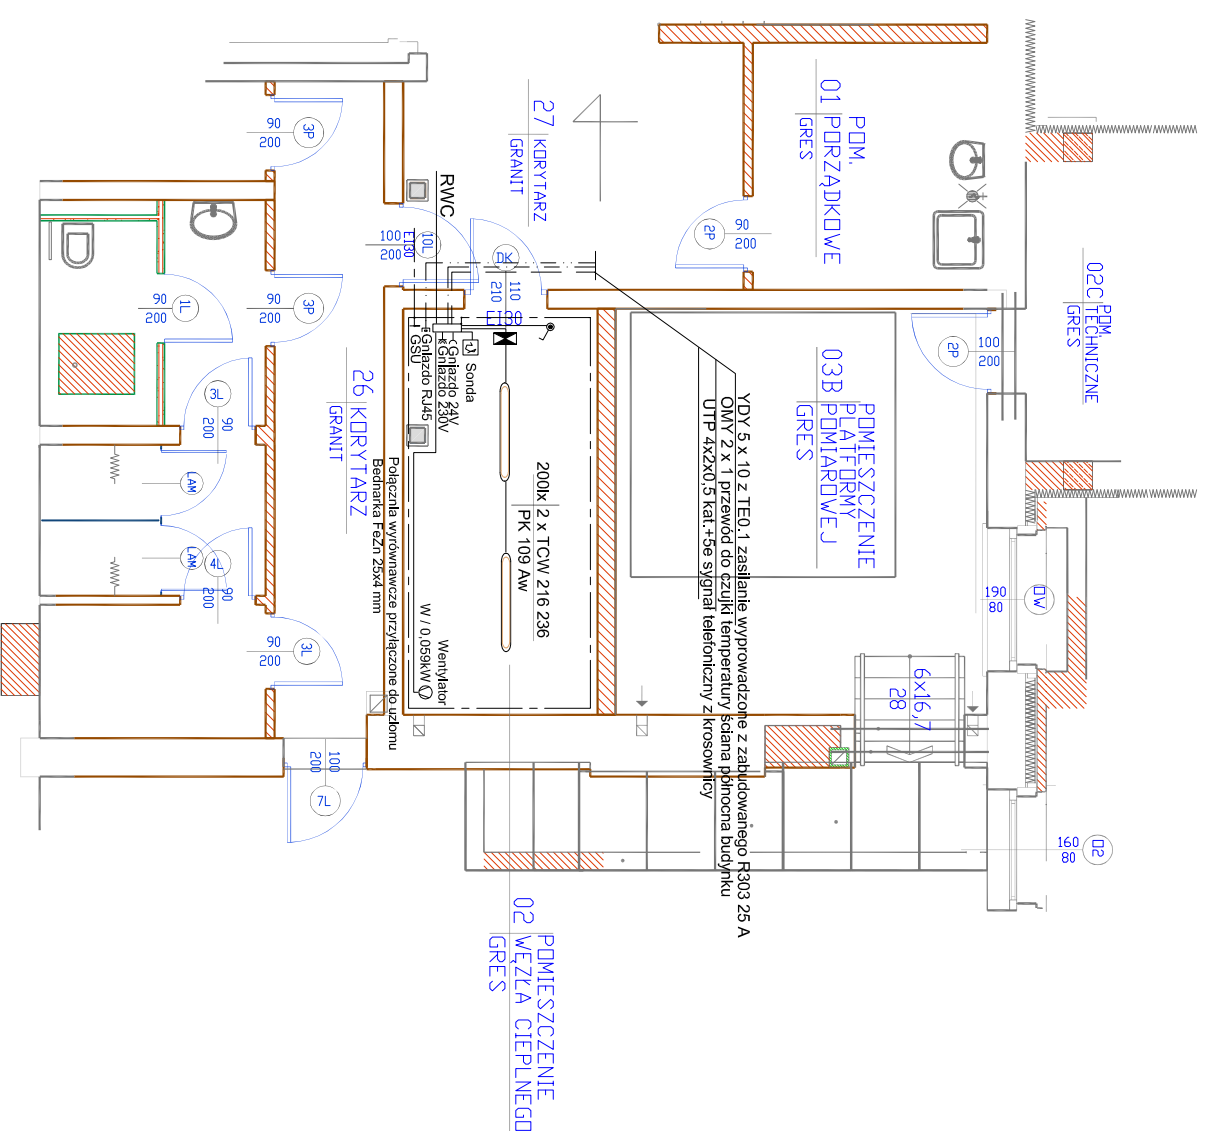

Oznaczenia aparatów	Oznaczenia zacisków	Opis	Wartość	Typ kabla
Q1		Zasilanie TE0.1	0.8kW	YDY
Q2		Pomiar energii	30	YDY
F1		Ochrona przepięciowa	5	YDY
Q3	1	Grzałko 24V	0.063	YDY
Q4	2	Grzałko 230V	0.5	YDY
Q5	3	Oświetlenie	0.144	YDY
Q6	4	Wentylator	0.059	YDY
		Sonda	15	YDY
		Rezerwa miedziana > 50%	3x2,5	YDY
			4x1,5	YDY
			2x1,5	YDY

Układ sieciowy TNS
Ochrona pośrednia samoczynne
wyłaczenie w przypadku zwarcia

PROJEKT WYKONAWCY		DATA	
Zamawiający	66-400 GRZĄDZ. KRAJ. UNIW. W. WARSZAWY, ul. Żwirki i Wigury 73/79, 00-908 Warszawa	DATA	26.06.11
Wykonawca	PRZEBUDOWA "DZINU STUDENTA" NA BUDYNIEK Dydaktyczny, ul. Długa 4-6, Dzielnica NR 1497	SKALA	1:50
Instalacje elektryczne	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W PODGÓRNIU, ul. Żwirki i Wigury 73/79, 00-908 Warszawa	RYS. NR	E 00.01
Instalacje elektryczne	Z SIEDZIBY W. GRZĄDZ. KRAJ. UNIW. W. WARSZAWY, ul. Żwirki i Wigury 73/79, 00-908 Warszawa		
Instalacje elektryczne	ul. Grzegorz Brzozowski		